

Požárně odolné provedení založení ETICS dle ČSN 730810:2016

Součásti:

- hliníková zakládací lišta LO
- okapní lišta LE-G
- desky EPS (třída reakce na oheň E nebo lepší)
- desky nebo lamely z minerální vlny šířky alespoň 200 mm (třída reakce na oheň A2 nebo A1)
- alternativně desky z fenolické pěny šířky alespoň 200 mm (třída reakce na oheň C nebo lepší)



Použití a výhody:

- Certifikováno jako požárně odolné ve smyslu ČSN 730810
- Zkoušeno podle ISO 13785-1
- Snadné provedení na stavbě
- Skládá se z běžně dostupných výrobků

Návod k provedení:

Hliníkovou zakládací lištu namontujeme běžným postupem (s použitím spojek a podložek). Pro první řadu izolantu použijeme minerální vlnu nebo fenolickou pěnu o šířce minimálně 200 mm. Ve zbytku plochy použijeme jako izolant EPS. Napojení různých izolačních materiálů je třeba přepřátovat pásem sklovláknité výtuzné tkaniny o šířce minimálně 300 mm.

Nákres detailu:

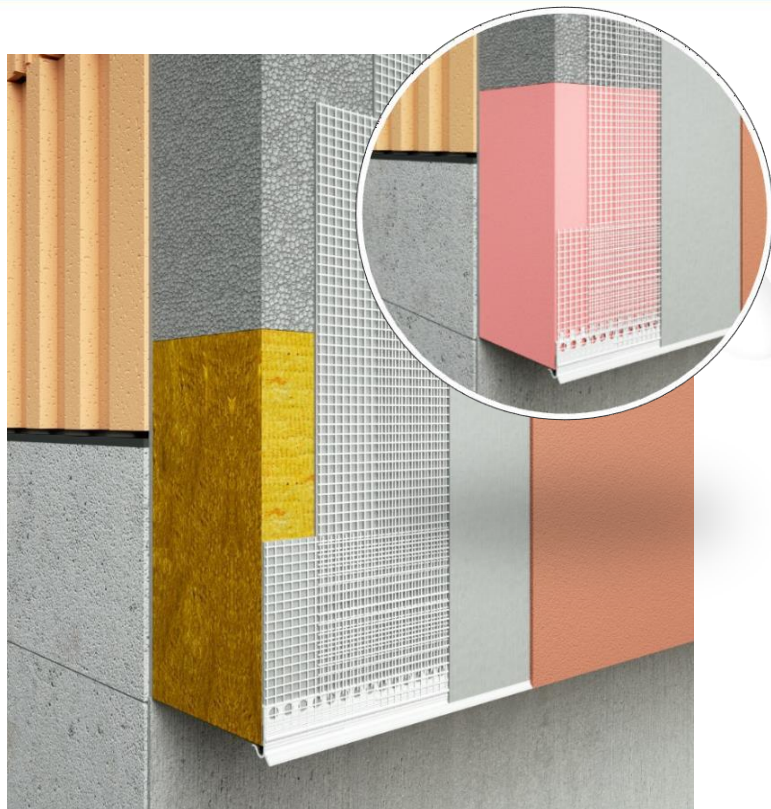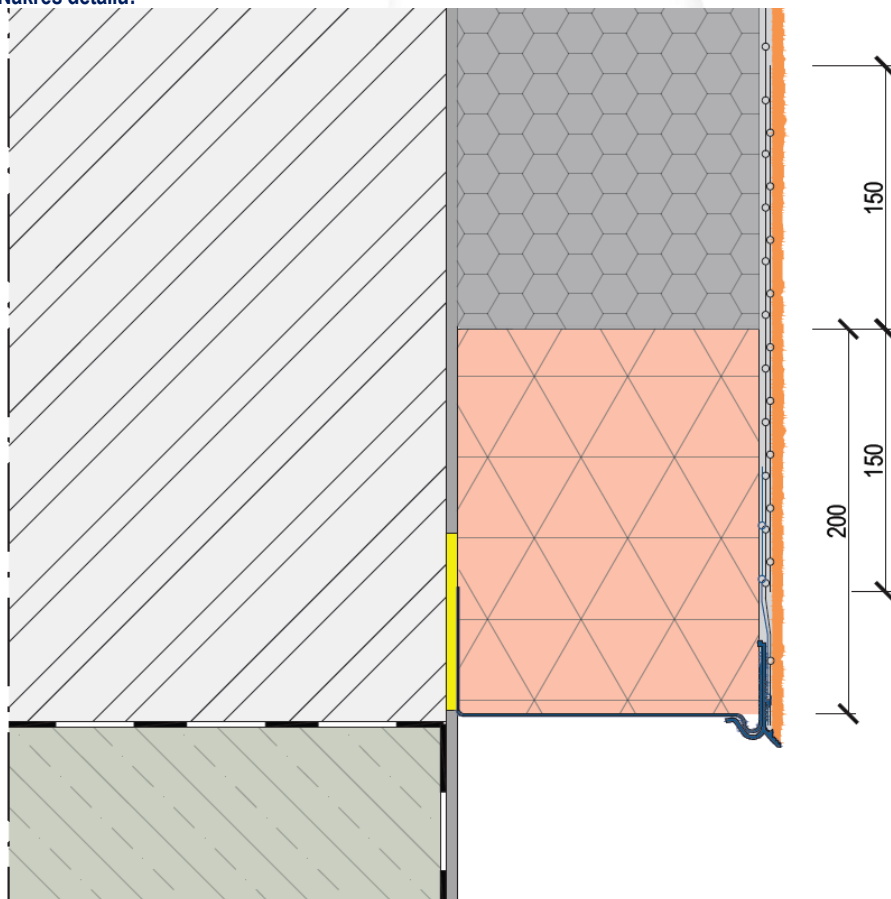

Technické údaje ohledně zkoušky podle ČSN ISO 13785-1:

Požární scénář:	hořící objekt v blízkosti fasády (například kontejner na odpad)
Výkon hořáku:	100 kW
Délka zkoušky	30 min
Hlavní kritérium pro vyhodnocení zkoušky:	Teploty měřené na úrovni 0,5 m nad hranou založení nesmí překročit 350 °C (zápalná teplota EPS) během zkoušky

Důležité vlastnosti součástí ETICS:

Lepicí hmota:	- malta na bázi cementu s hodnotou spalného tepla PCS do 4,17 MJ/kg
Izolační materiály:	- desky EPS (třída reakce na oheň E nebo lepší) - desky z minerální vlny šířky alespoň 200 mm (třída reakce na oheň A2 nebo A1) - desky z fenolické pěny šířky alespoň 200 mm (třída reakce na oheň C nebo lepší)
Základní vrstva:	- malta na bázi cementu s hodnotou spalného tepla PCS do 4,0 MJ/kg
Konečná povrchová úprava:	Omítka o tloušťce do 3 mm s maximálním obsahem organických látek 14,0 %. Může zahrnovat penetrační nátěr s maximálním obsahem organických látek 26,0 %.

Požárně-klasifikační osvědčení:



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství
Autorizovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Certifikační orgán,
Akreditované laboratoře
Pražská 16, 102 00 Praha 10



POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-23-014

pro výrobek

Vnější tepelně izolační kompozitní systém ETICS
s izolantem EPS
detail založení systému nad terénem

provedené na základě:

Protokolů o zkoušce podle ČSN ISO 13785-1,
klasifikaci reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1,
protokolů o zkoušce podle ČSN 73 0863.

Objednatel: LIKOV s.r.o.
Blanenská 1859
664 34 Kuřim

Normativní podklady:

- ČSN ISO 13785-1: 2010 Zkoušky reakce na oheň pro fasády – Část 1: Zkouška středního rozměru
- ČSN EN 13501-1: 2019 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
- EAD 040083-00-0404:2020, PŘÍLOHA B - ZKOUŠENÍ REAKCE NA OHEŇ ETICS S OMITKOU
- ČSN 73 0863:1992 Požárně technické vlastnosti hmot. STANOVENÍ ŠÍŘENÍ PLAMENE PO POVRCHU STAVEBNÍCH HMOT
- ČSN 73 0810:2016: Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

Požárně klasifikační osvědčení obsahuje 6 stran textu včetně příloh

Počet výtisků: 3

Výtisk číslo: 3

Bank. spoj.: KB ZLÍN
Číslo účtu: 12903681/0100
IČ: 47910381
DIČ: CZ47910381

Provozní: 281 017 445
Spojovatelka: 281 017 111
Fax: 271 751 122
ao@csias.cz; www.csias.cz

Společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1002

Pro použití v rámci certifikovaného ETICS je třeba vystavení PKO (požárně-klasifikační osvědčení) pro konkrétní systém. To se provádí na žádost výrobce ETICS na základě zkušebního protokolu, který je k dispozici pro představené řešení.

Vydáno 3. 05. 2023.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost.